СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ТРУБОПРОВОДОВ
матлайн™
WWW.MATLINE.RU

Наименование заказчика	
Телефон	
Контактное лицо	

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ (ЭСКИЗ)
на изготовление насосной станции

Предполагаемые размеры	
Диаметр корпуса (D) мм	
Глубина корпуса (L) мм	
Место установки	
Вид стоков	Дождевые
Материал корпуса	Стеклопластик
Параметры патрубков	
подводящий трубопровод	
Глубина залегания (A), мм	
Диаметр (DA), мм	
Материал трубы	
Кол-во	
Способ соединения с КНС	
Примечание	
отводящий трубопровод	
Глубина залегания (B), мм	
Диаметр (DB), мм	
Материал трубы	
Кол-во	
Примечание	
Насосное оборудования	
Max. приток, куб.м./час	
Расчетный напор на выходе, м	
Длина напорного трубопровода, м	
Разница высот начала и конца напорного трубопровода, м	
Кол-во рабочих насосов	
Кол-во резервных насосов	
Марка насоса	
Примечание	
Дополнительное оборудование	
Лестница	
Корзина для мусора	
Исполнение щита управления	
Расстояние от КНС до пульта	
Аварийная сигнализация	

Схема

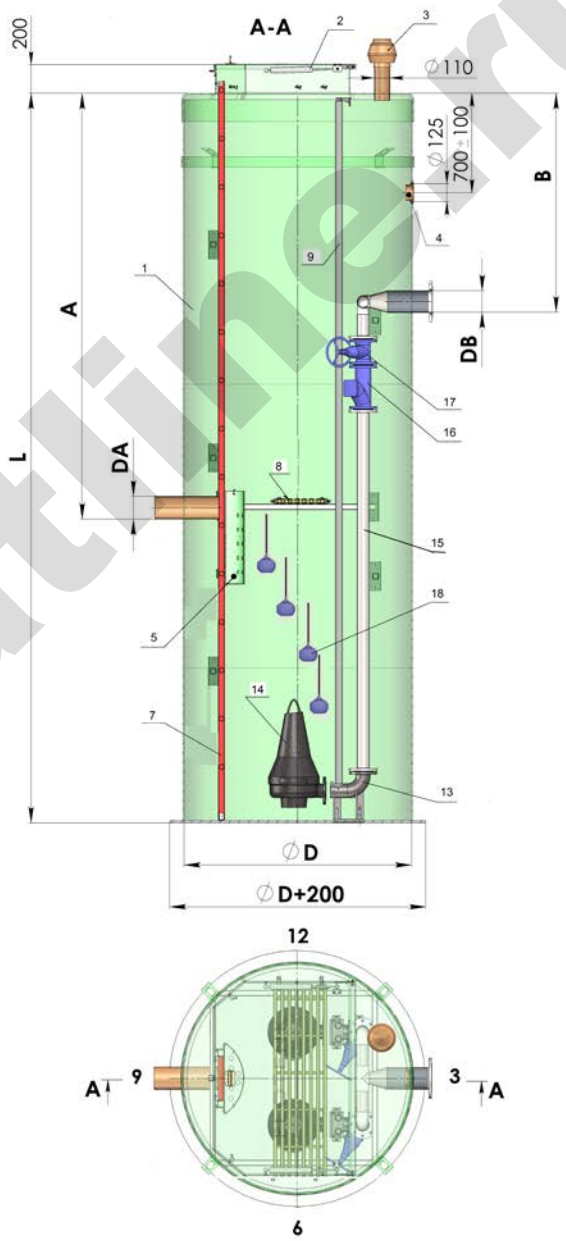

Прим.	

Подпись _____ / _____/

www.matline.ru